








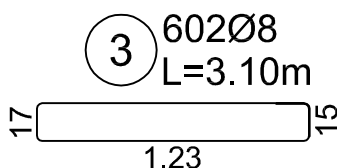


Ława fundamentowa poz. Ł10 90.30 mb.

Uwaga:

- Miejscowe zagęszczenie zbrojenia w miejscach występowania słupów wg detalu Ł10a

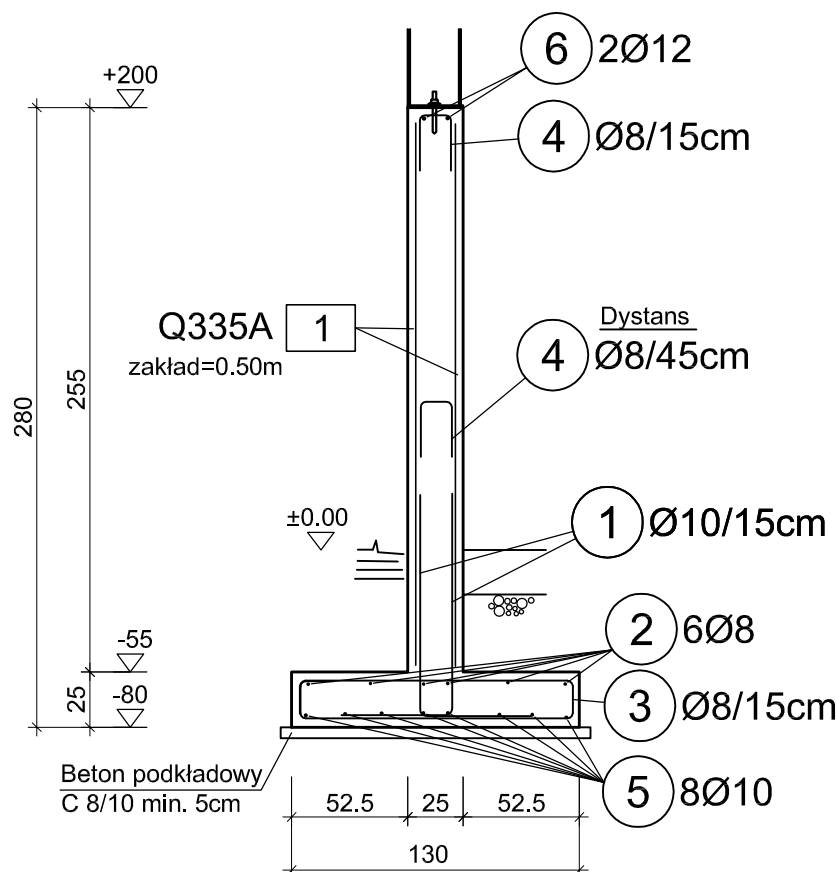

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania





Podkładka dystansowa
d=4cm



Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC2

Uwaga:

- Umiejscowienie i wymiary fundamentów według rzutu fundamentów
- Konstrukcja mocowana do fundamentów za pomocą kotew wkręcanych.

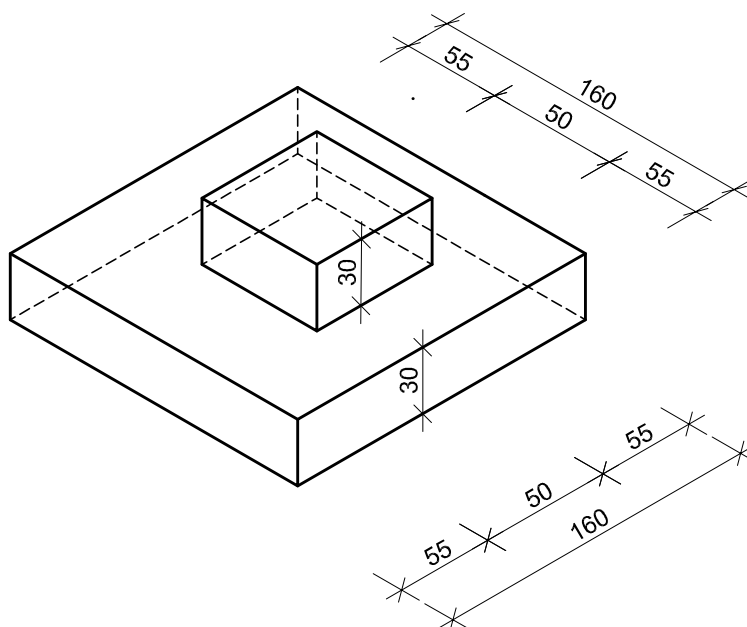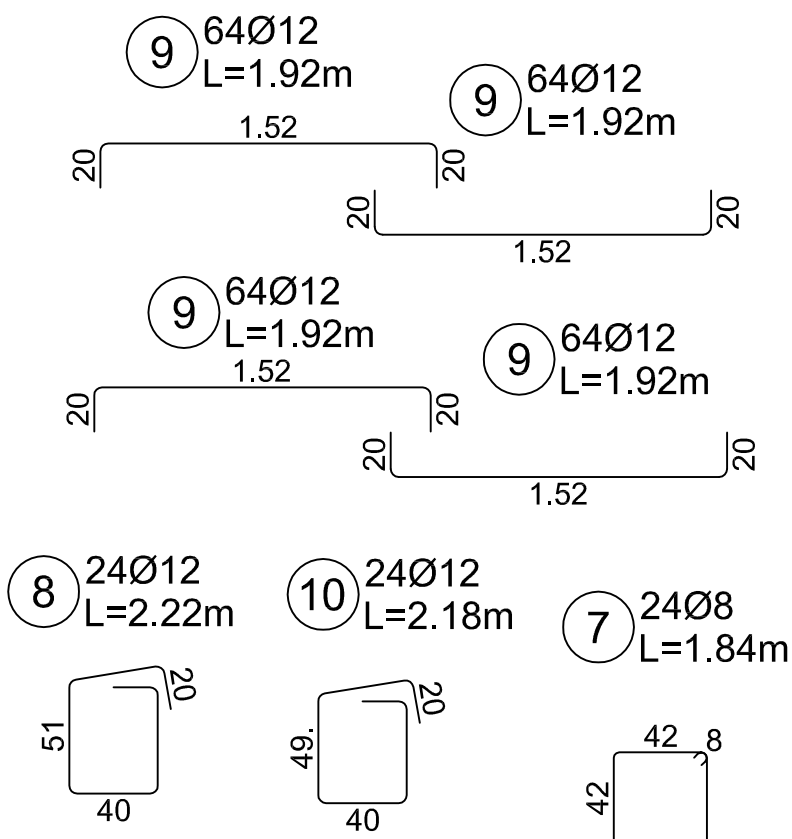


Ściana kanału- zewnętrzna poz. S10

30.80 mb.

Uwaga:


- Miejscowe obniżenia przy otworach drzwiowych / bramach wg rzutu
- Na fragmencie zaznaczonym na rzucie wykonać ściankę gr. 20 cm do poziomu +300 wg detalu S12

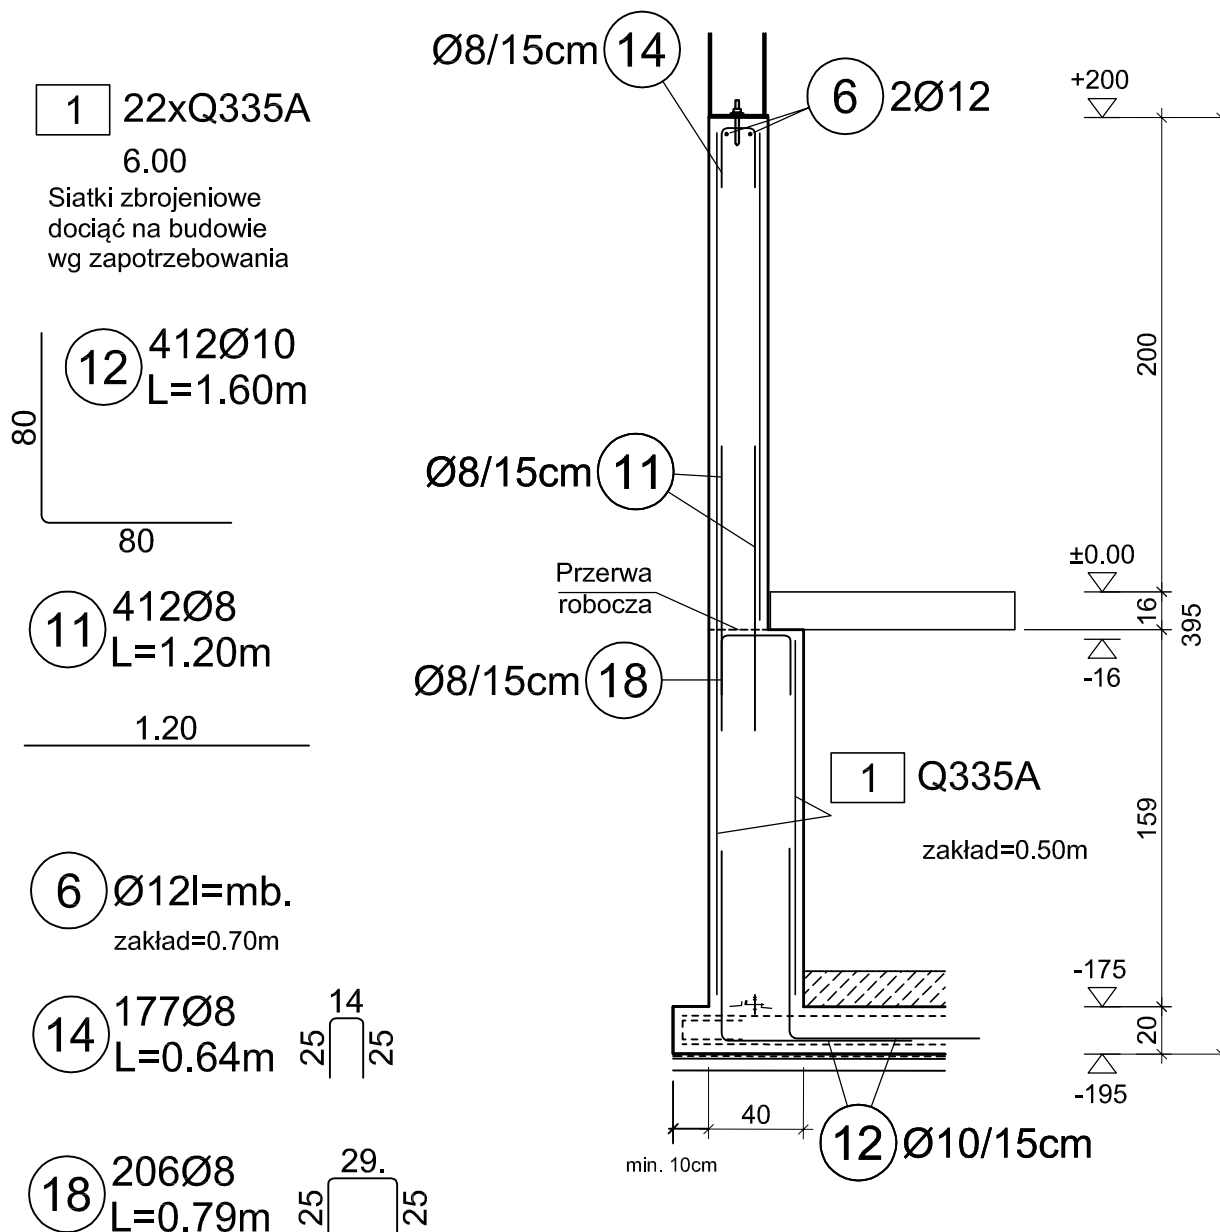

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Beton: C35/45 XF1 XC4 XA3 XM1

Ściana żelbetowa poz. S12 17.60 mb.

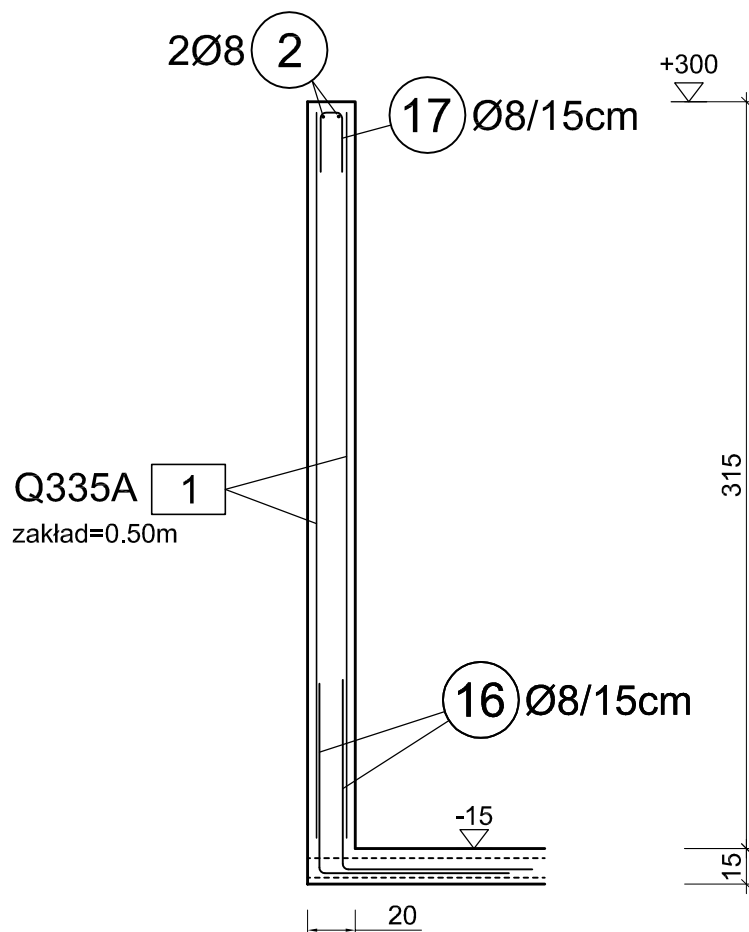

17 118Ø8
L=0.59m

25 9. 25

16 176Ø8
L=1.60m

1 8xQ335A
6.00


Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

2 Ø8l=mb.
zakład=0.50m

Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC2

Stół paszowy poz. P1

174.10 m²

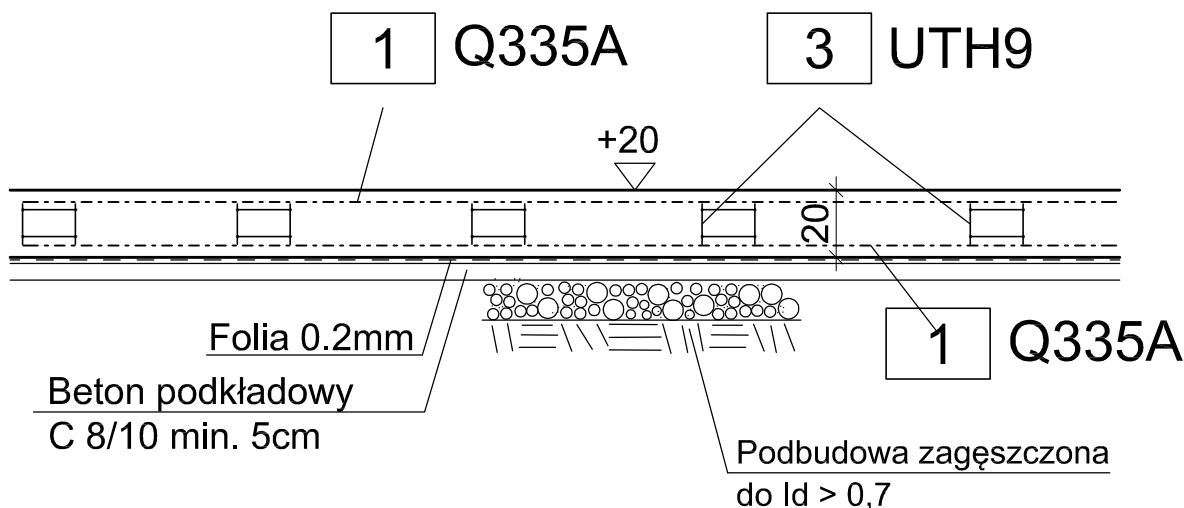

Zbrojenie górne

1 18xQ335A
6.00

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m


Zbrojenie dolne

1 18xQ335A
6.00

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m


3 113xUTH9

Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm



2 113xPVC4.0

Podkładka dystansowa
d=4cm




Otulina: 4.0 cm

Beton: C35/45 XF1 XC4 XA3 XM1

Płyta posadzkowa poz. P2

ganki gnojowe 729.50 m²

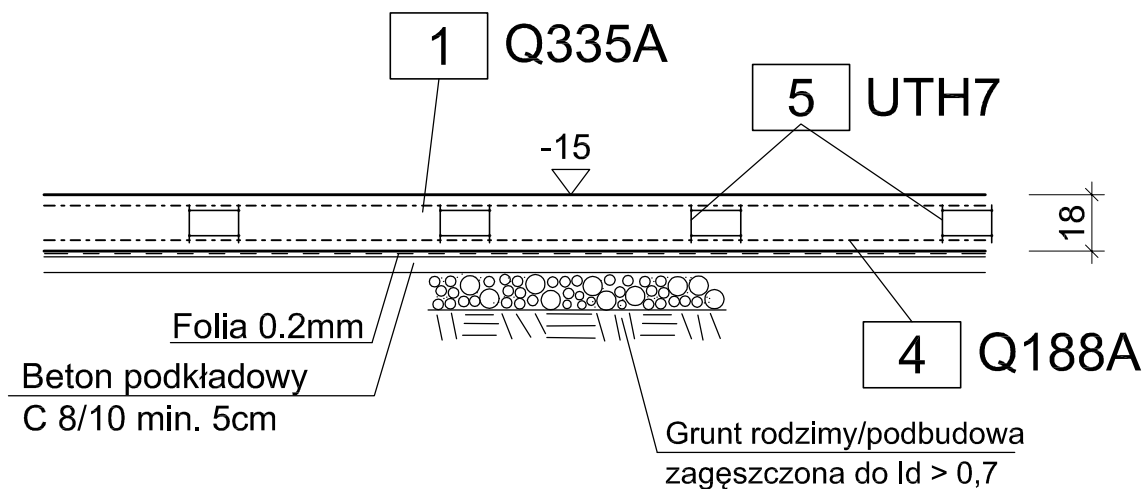


Zbrojenie górne

- 1 74xQ335A 6.00 siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m


Zbrojenie dolne

- 4 66xQ188A 6.00 siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m

- 2 473xPVC4.0 Podkładka dystansowa d=4cm



- 5 473xUTH7 Drabinka dystansowa l=2.00m a=80cm



Otulina: 4.0 cm


Beton C30/37 XF1 XC4 XA1

Przerwa technologiczna D1

W ścianach wewnętrznych kanałów
oraz w ścianach ław fundamentowych
rozstaw $\leq 10\text{m}$

Listwa trójkątna
(np.: 20/20)


Przekrój



W osi dylatacji należy przeciąć
co drugi poziomy pręt
zbrojenia ściany


Listwa trójkątna
(np.: 20/20)

Widok

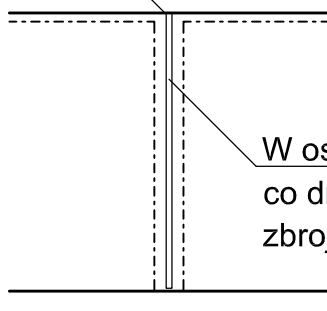

W osi dylatacji należy przeciąć
co drugi poziomy pręt
zbrojenia ściany

Detal

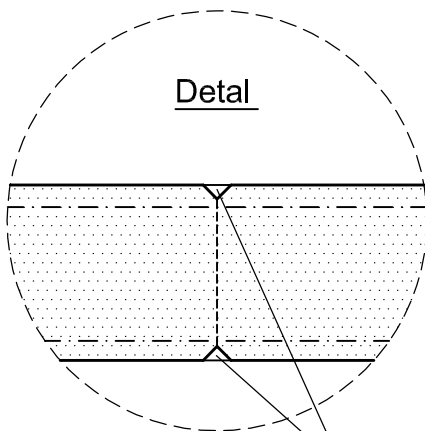

Usunąć profil po rozszalowaniu i wypełnić
masą elastyczną. W ścianach kanałów masa
elastyczna powinna spełniać standardy dla
środków agresywnych