







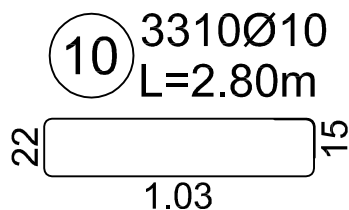



Ława fundamentowa poz. Ł1 496.50 mb.

Uwaga:

- Miejscowe zagęszczenie zbrojenia w miejscach występowania słupów wg detalu Ł1a

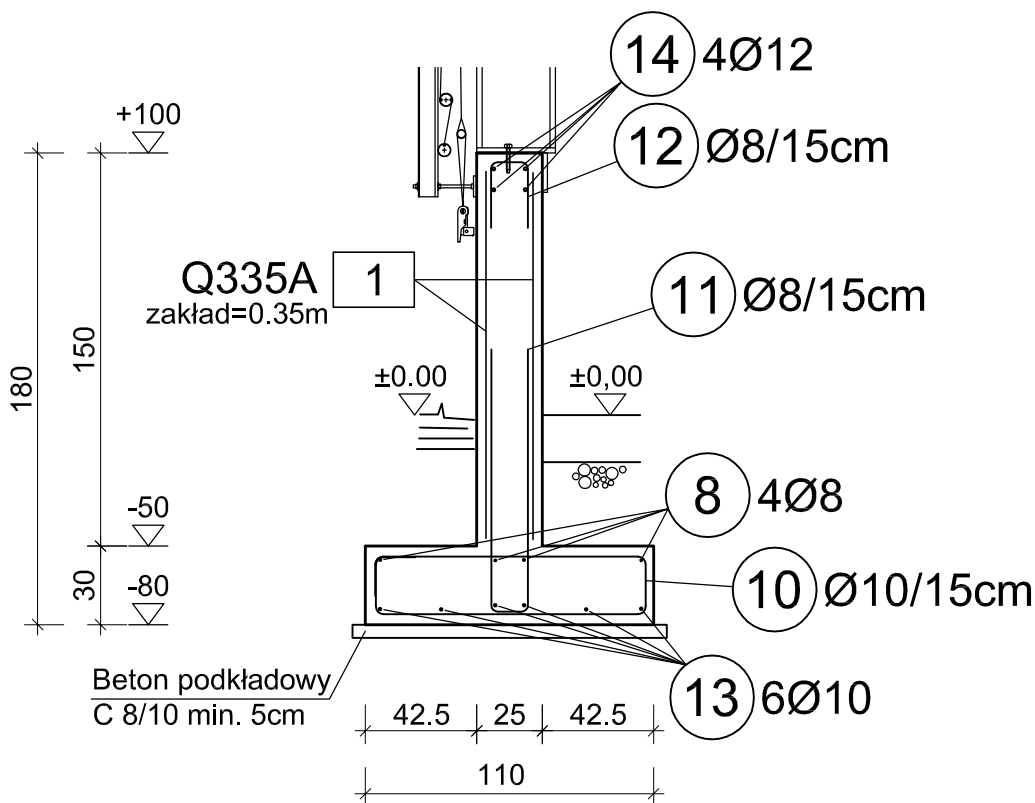

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania



Podkładka dystansowa
d=4cm



Otulina: 3.5 cm










Beton: C30/37 XF1 XC2

Ława fundamentowa poz. Ł2


66.60 mb.

Uwaga:

- Obniżenia ściany w miejscu bram i drzwi wg rzutu fundamentów i przyziemia.

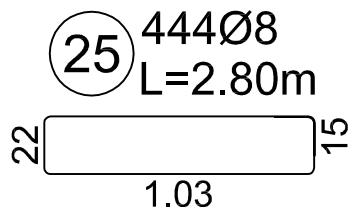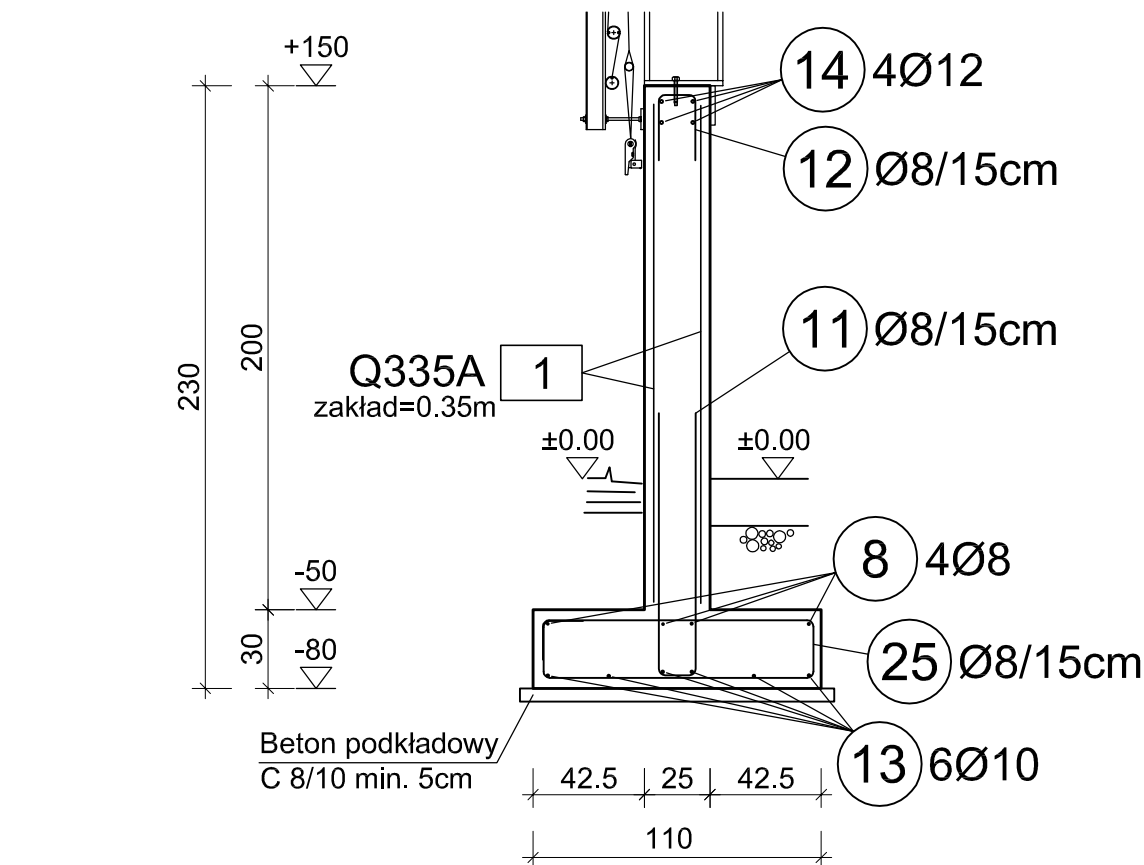

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

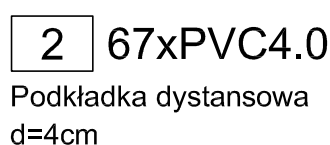


Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC2

Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC2

Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC2

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S2 14.22 mb.

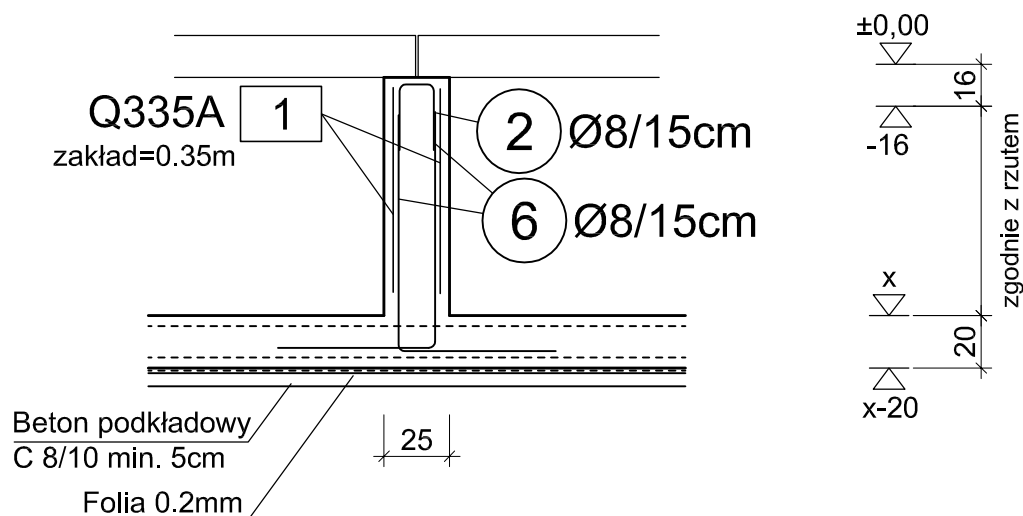

1 3xQ335A
6.00x2.30

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

6 190Ø8
L=1.50m

Pręty zbrojeniowe
dociąć i dogiąć na
budowie wg
zapotrzebowania


2 95Ø8
L=0.63m

13
25 25


90
60

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału - uskok poz. S3 22.70 mb.

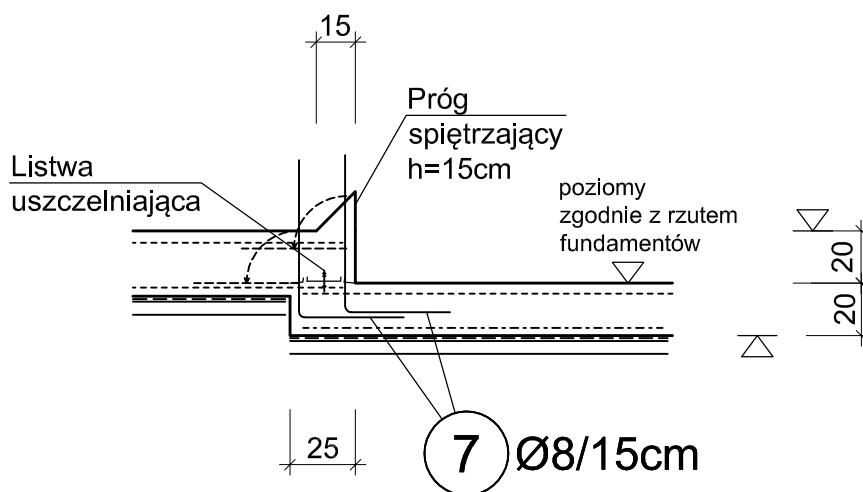

7 302Ø8
L=1.00m
odgięcie po wykonaniu etapu

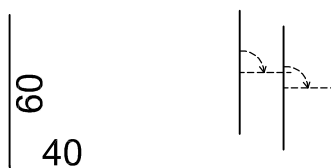

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1



ul. Budowlana 17
41-100 Ślemianowice Śl.
Tel. : +48 32 605 37 00
Fax. : +48 32 605 37 15

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.

Adres:
Dz. nr 166/5, 166/6 obręb Boguszyny,
gmina Pełczyce

Detale fundamentów i zestawienie zbrojenia
Obora (zestawienie dla jednego budynku)

Copyright by Wolf System Sp z o.o.


Projektował: mgr Inż. Krzysztof Konieczny

Sprawdzający: mgr Inż. Mateusz Kołodziej

Tel.: +48 516 607 194

Data: 11.03.2026

Murek przy stole paszowym poz. S4 491.10 mb

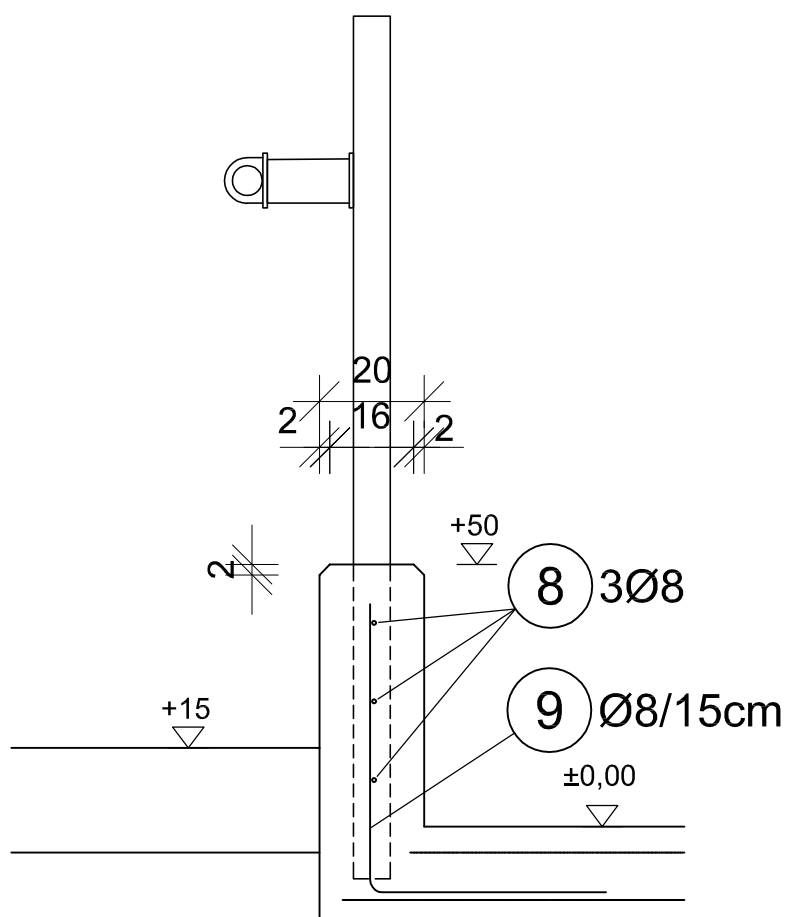


55
45
9 3274Ø8
L=1.00m

8 3Ø8l=mb.
zakład=0.50m

Otulina: 4.0 cm
Beton: C35/45 XF1 XC4 XA3 XM1

Ściana żelbetowa poz. S5 166.40 mb.

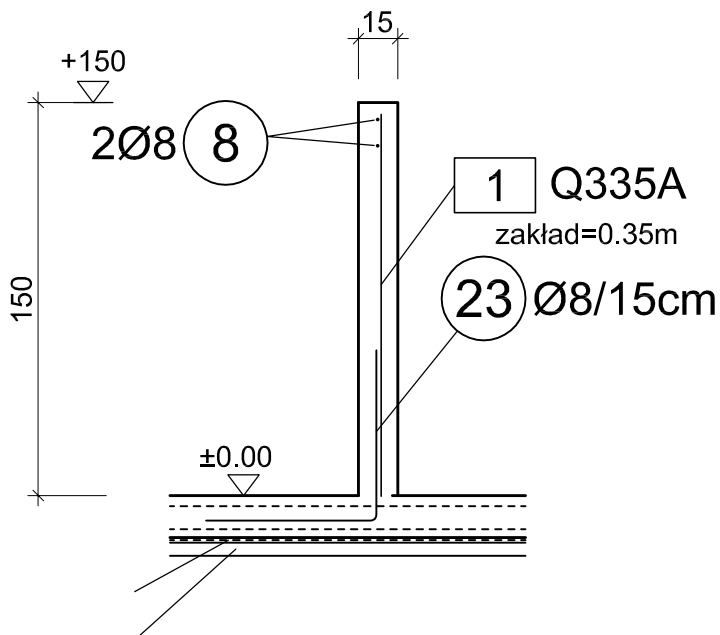

1 22xQ335A
6.00x2.30

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

8 Ø8l=mb.
zakład=0.50m


23 1110Ø8
L=1.30m

Folia 0.2mm


Chudy beton

Propozycja wykonania


Widok z boku

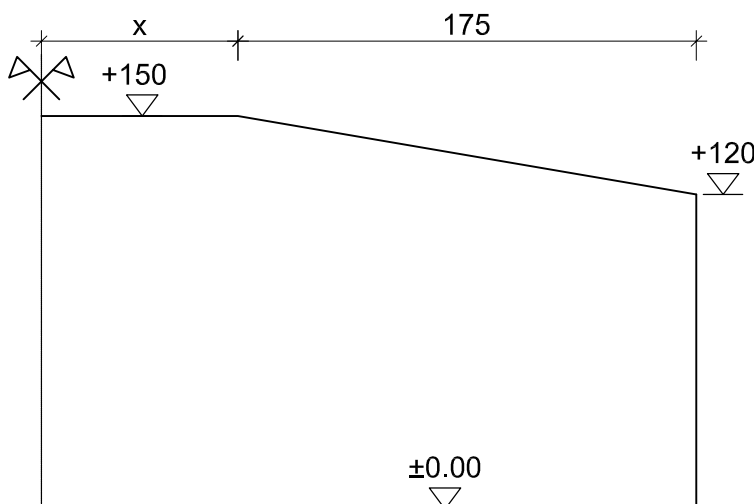

Przekrój

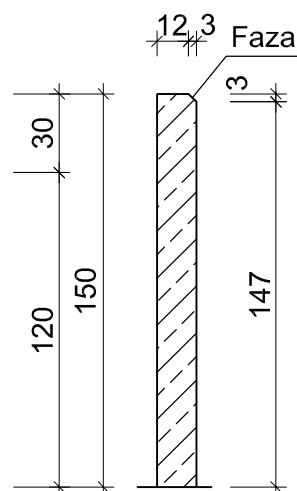

Widok z góry

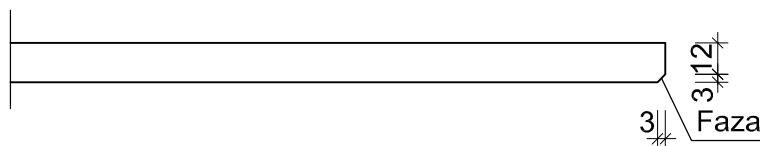

Fazy należy wykonać od
strony korytarzy spacerowych.
Od strony legowisk można
pozostawić krawędź ostrą.

Otulina: 4.5 cm

Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1



ul. Budowlana 17
41-100 Ślemianowice Śl.
Tel. : +48 32 605 37 00
Fax. : +48 32 605 37 15

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.

Adres:
Dz. nr 166/5, 166/6 obręb Boguszyny,
gmina Pełczyce

Detale fundamentów i zestawienie zbrojenia
Obora (zestawienie dla jednego budynku)

Copyright by Wolf System Sp z o.o.


Projektował: mgr Inż. Krzysztof Konieczny

Sprawdzający: mgr Inż. Mateusz Kołodziej


Tel.: +48 516 607 194

Data: 11.03.2026

Podciąg poz. B1 6.00 mb

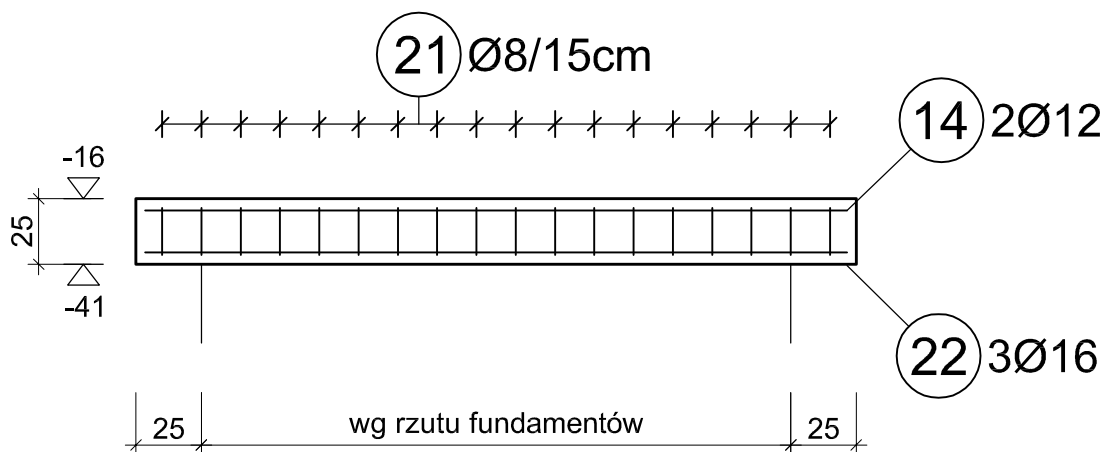

Przekrój

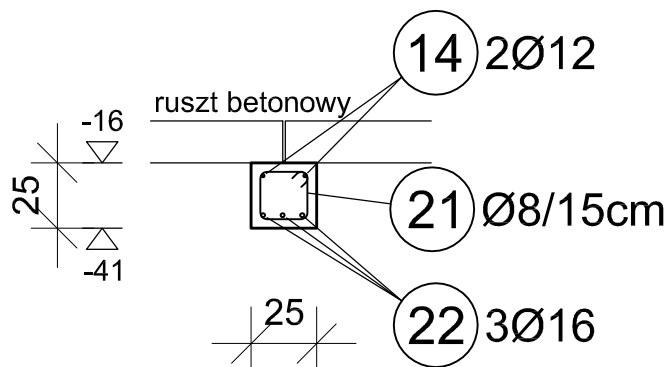

21 40Ø8
L=0.88m

18 188

14 Ø12l=mb.


22 Ø16l=mb.

Otulina: 3.5 cm


Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Podciąg żelbetowy poz. B2

1.50 mb.

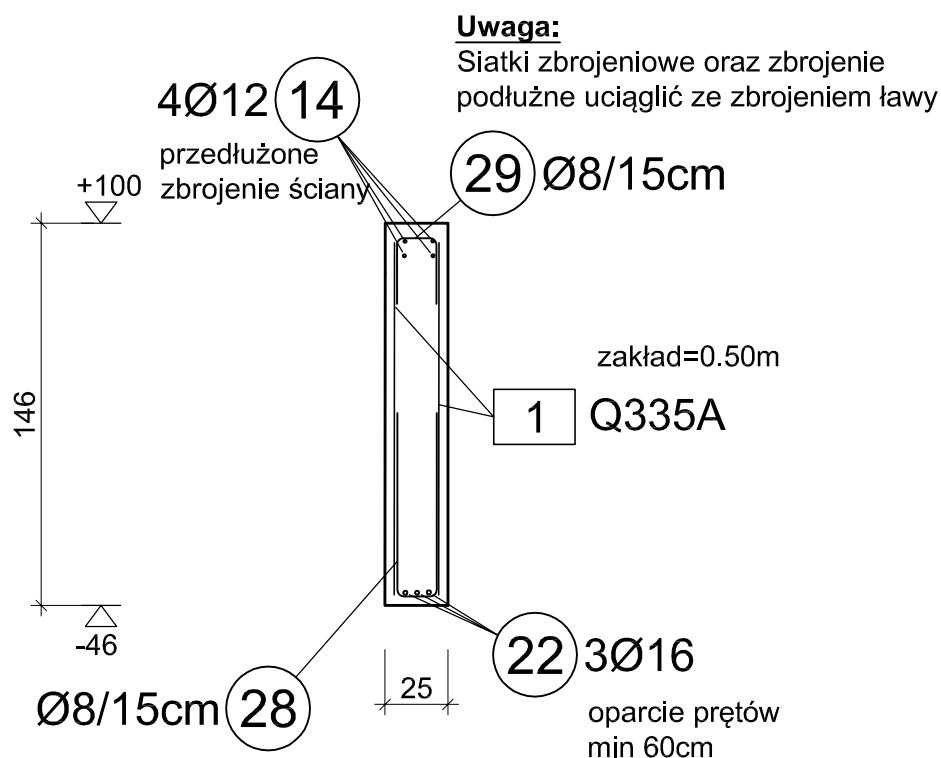


29 10Ø8
L=0.65m



1 1xQ335A

6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

28 10Ø8
L=1.55m



14 Ø12l=mb.

22 3Ø16l=mb.






Otulina: 3.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Zbrojenie naroża ścian i wieńców

24.00 mb.

4.00 mb.

Zbrojenie narożne ław, ścian fundamentowych, ścian kanałów i wieńców powinno być odpowiednio ukształtowane i usytuowane w każdym połączeniu ścian ław fundamentowych.

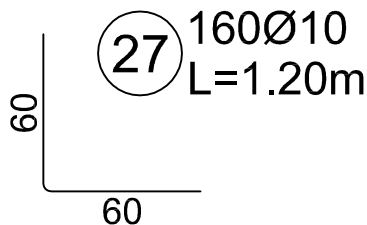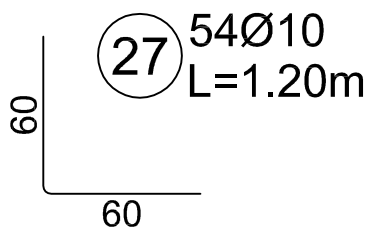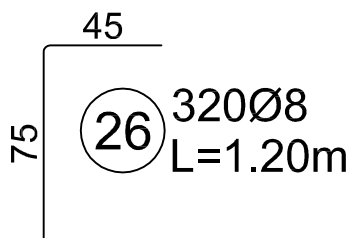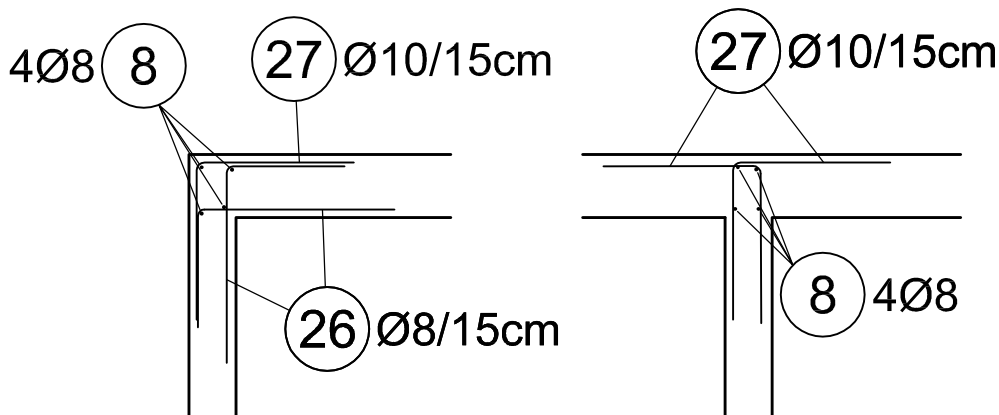

Przerwa technologiczna D1

W ścianach wewnętrznych kanałów
oraz w ścianach ław fundamentowych
rozstaw $\leq 10\text{m}$

Listwa trójkątna
(np.: 20/20)


Przekrój



W osi dylatacji należy przeciąć
co drugi poziomy pręt
zbrojenia ściany


Listwa trójkątna
(np.: 20/20)

Widok



W osi dylatacji należy przeciąć
co drugi poziomy pręt
zbrojenia ściany

Detal

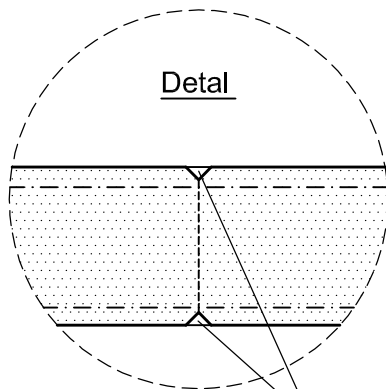

Usunąć profil po rozszalowaniu i wypełnić
masą elastyczną. W ścianach kanałów masa
elastyczna powinna spełniać standardy dla
środków agresywnych


Przerwa technologiczna

W ścianach zewnętrznych kanałów
(gdzie wymagane jest zachowanie szczelności)
rozstaw $\leq 10\text{m}$

Wersja 1

Przekrój


Listwa trójkątna
(np.: 20/20)



Rura do wymuszania rys
lub system pokrewny


W osi dylatacji należy przeciąć
co drugi poziomy pręt
zbrojenia ściany

Przekrój

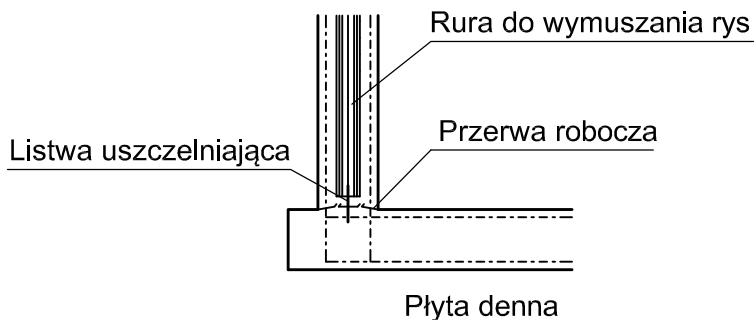

Płyta denna

Detal

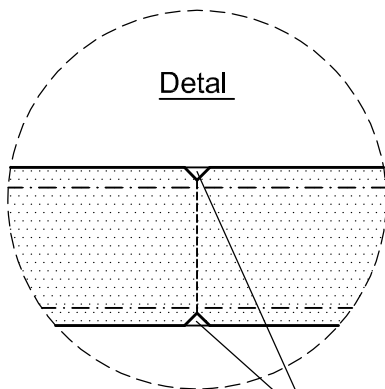

Uwaga:

Rurę skurczową należy
naciąć od dołu i osadzić
na listwie uszczelniającej


Usunąć profil po rozszalowaniu i wypełnić
masą elastyczną. W ścianach kanałów masa
elastyczna powinna spełniać standardy dla
środków agresywnych

Płyta denną kanałów poz. P1

156.50 m²

Uwaga:

Unikać zakładów więcej niż 3 siatek w jednym miejscu.
Siatki układać naprzemiennie.

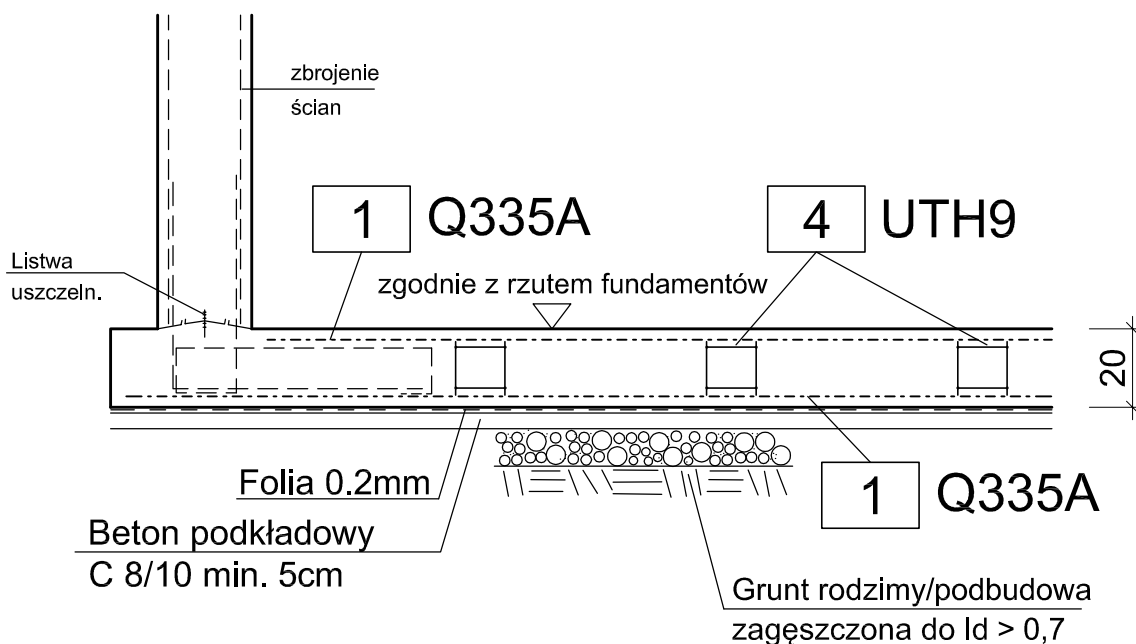

Zbrojenie górne

1 15xQ335A
6.00x2.30

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m

Zbrojenie dolne

1 15xQ335A
6.00x2.30

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m


4 102xUTH9

Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm



2 102xPVC4.0

Podkładka dystansowa
d=4cm




Otulina: 4.0 cm

Beton C30/37 XF1 XC4 XA1

Płyta posadzkowa poz. P2

ganki gnojowe 4673.00 m²

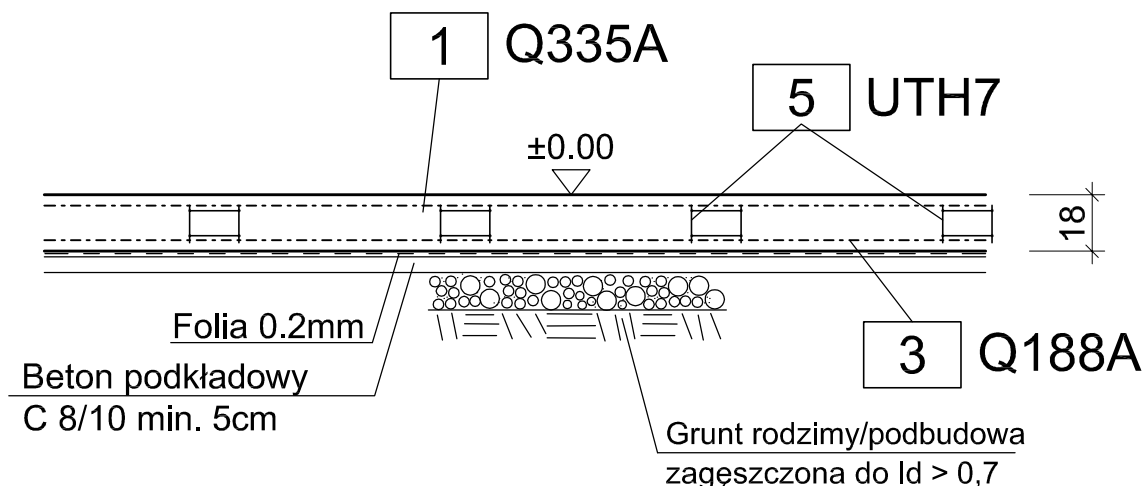


Zbrojenie górne

- 1** 472xQ335A siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m
6.00x2.30

Zbrojenie dolne

- 3** 472xQ188A siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m
6.00x2.30

- 2** 3037xPVC4.0
Podkładka dystansowa
d=4cm



- 5** 3037xUTH7
Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm



Otulina: 4.0 cm

Beton C30/37 XF1 XC4 XA1



ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śl.
Tel. : +48 32 605 37 00
Fax. : +48 32 605 37 15

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.

Adres:
Dz. nr 166/5, 166/6 obręb Boguszyny,
gmina Pełczyce

Detale fundamentów i zestawienie zbrojenia
Obora (zestawienie dla jednego budynku)

Copyright by Wolf System Sp z o.o.


Projektował: mgr Inż. Krzysztof Konieczny

Sprawdzający: mgr Inż. Mateusz Kołodziej

Tel.: +48 516 607 194

Data: 11.03.2026


Łańcuch zgarniacza

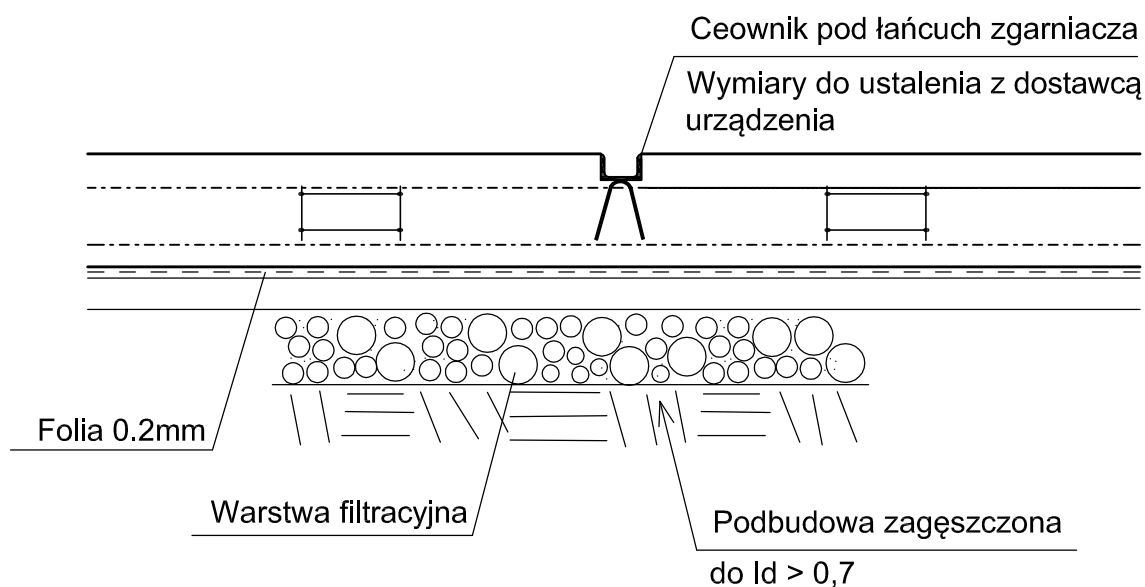

Otulina: 4.0 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Płyta posadzkowa poz. P3


legowiska 2040.00 m²

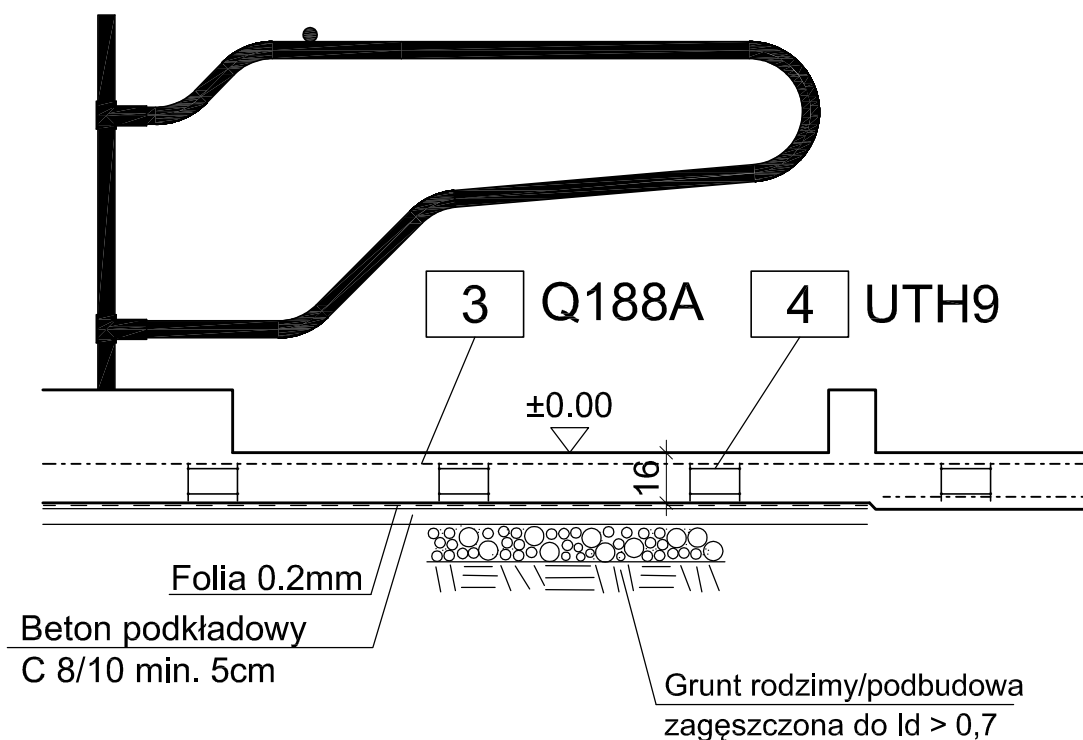


Zbrojenie górne

3 185xQ188A siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
6.00x2.30 wg zapotrzebowania zakład=0.35m

2 1326xPVC4.0
Podkładka dystansowa
d=4cm



4 1326xUTH9
Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm




Otulina: 4.0 cm

Beton C30/37 XF1 XC4 XA1

Stół paszowy poz. P4

1476.00 m²

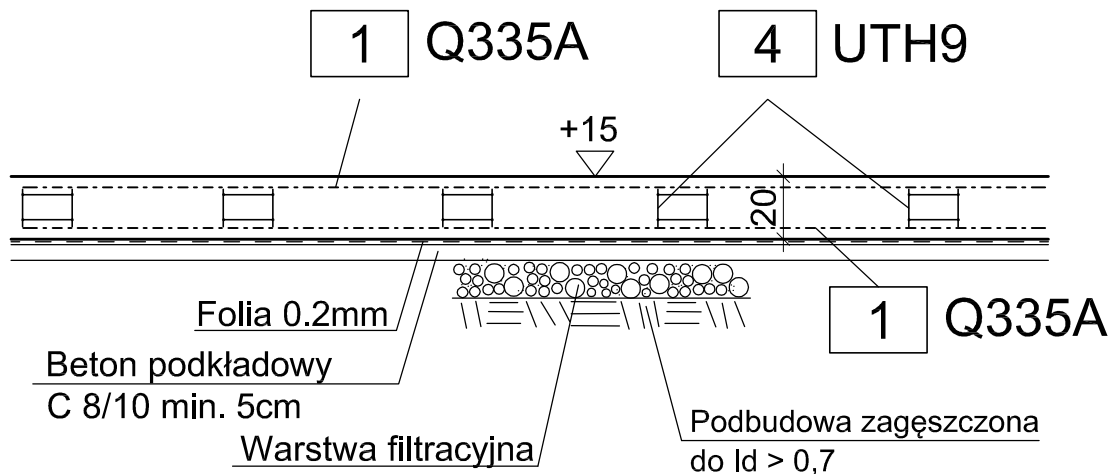

Zbrojenie górne

1 149xQ335A
6.00x2.30

siatki zbrojeniowe docinać na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m


Zbrojenie dolne

1 149xQ335A
6.00x2.30

siatki zbrojeniowe docinać na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m


4 960xUTH9

Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm



2 960xPVC4.0

Podkładka dystansowa
d=4cm



Otulina: 4.0 cm

Beton: C35/45 XF1 XC4 XA3 XM1



ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śl.
Tel. : +48 32 605 37 00
Fax. : +48 32 605 37 15

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.

Adres:
Dz. nr 166/5, 166/6 obręb Boguszyny,
gmina Pełczyce

Detale fundamentów i zestawienie zbrojenia
Obora (zestawienie dla jednego budynku)

Copyright by Wolf System Sp z o.o.

Projektował: mgr Inż. Krzysztof Konieczny

Sprawdzający: mgr Inż. Mateusz Kołodziej

Tel.: +48 516 607 194

Data: 11.03.2026

Stół paszowy

Próg bramy segmentowej

